

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1020391
извещатель пожарный ручной ИП535-07е

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	КТК-К	
2	Назначение прибора	Предназначен для выдачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного сообщения при выдергивании приводного элемента.	
3	Модель	ИП535-07	
4	Напряжение питания	8-28 В	
5	Потребляемый ток, не более, мА:	-	
6	Максимальный потребляемый ток, мк	70 ток, мкА	
7	- в дежурном режиме (без опроса)	5	
8	- в режиме срабатывания	10	
9	- во всех режимах при опросе	20	
10	Условия эксплуатации, °С	от минус -60 до + 85 °С	
11	Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T6 Gb	
12	Пылевлагонепроницаемость	IP66 / IP67	
13	Габаритные размеры (ШхВхГ)	120х135х110 мм	
14	Средний срок службы, не менее:	10 лет	
15	Козырек	Да	
16	Для фиксации защитного элемента ИП535-07е-В	Да	
17	Магнитный ключ	Да	
18	Спец. ключ	Да	



Рисунок 1

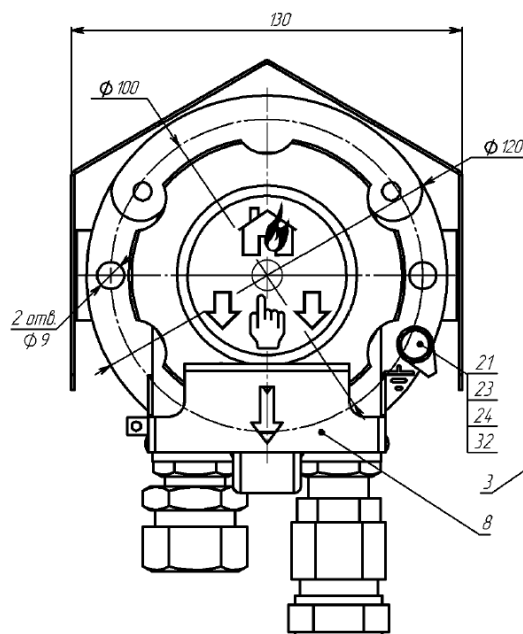


Рисунок 2

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.
2. Паспорт
3. Руководство по эксплуатации
4. Сертификат соответствия
5. Разрешение на применение технических устройств (РК)
6. Сертификат соответствия требованиям ТР ТС
7. Декларация о соответствии требованиям
8. Опросный лист на 2-х листах.

Инженер по КИПиА НПС «Тенгиз»
Должность


Подпись

Мугашов Х.М.
Ф.И.О.

26.01.2024
Дата