


Опросный лист на изделие 1039290  
на мембранный манометр

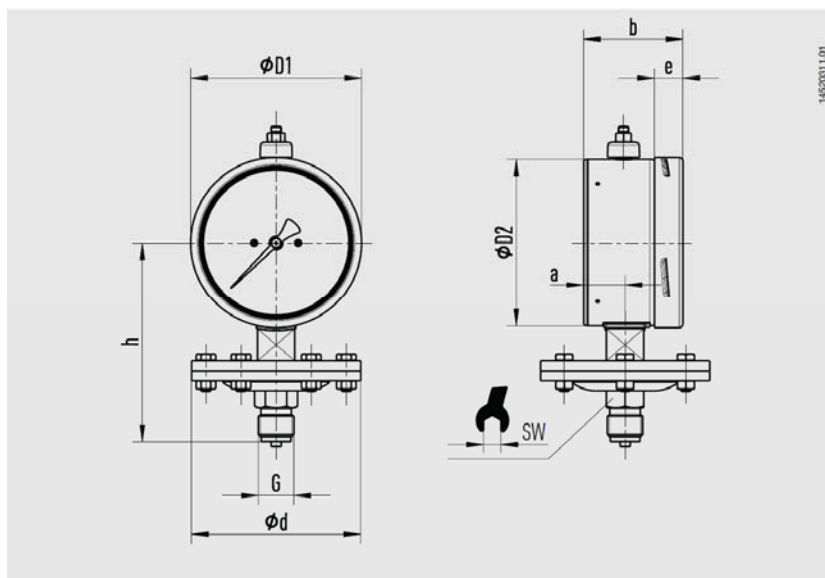

**Внешний вид**

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные  (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	АО КТК-К	
2	Назначение	-	Для измерения избыточного давления	
3	Номинальный диаметр	мм	160	
4	Смотровое стекло	-	Многослойное безопасное стекло	
5	Материал корпуса	-	Нержавеющая сталь	
6	Гидрозаполнение корпуса	-	Силиконовое масло	
7	Класс точности	-	Класс 1,6	
8	Диапазоны измерений	кПа	0...10000	
9	Защита от перегрузки по давлению	-	5-кратная	
10	Вид шкалы, цвет шкалы	-	Одинарная шкала, черный	
11	Стрелка прибора	-	Алюминий, черная	
12	Контрольная стрелка	-	Без контрольной стрелки	
13	Технологическое присоединение	-	½ NPT, наружная резьба Нержавеющая сталь	
14	Размеры согласно чертежа	мм	d = 100 мм a = 27 мм b = 65 мм e = 17,5 мм D1 = 161 мм D2 = 159 мм h = 146 мм SW = 22 мм	
15	Температура окружающей среды	°C	-40 ... +60	
16	Пылевлагозащита	-	IP65	
17	Документы	-	Паспорт	

			Действующий сертификат о поверке Декларация о соответствии ТР ТС Сертификат соответствия	
--	--	--	--	--

Инженер по КИПиА НПС «Атырау»  
Должность

  
Подпись

Гизатов К.Р.  
Ф.И.О.

« 19 » марта 2024 г.